

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354

Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Lahnu Akustik GmbH
D-35633 Lahnu

Prüfgegenstand: Imagio® M
mit Hohlraum, ohne Bedämpfung, in Varianten

(von oben nach unten):


- 45 mm Wilhelmi Akustikplatten der Lahnu Akustik GmbH
 Typ: Imagio® M
 Plattenseite: Akustik-Dekorbeschichtung
 Plattenrückseite: Lochblech, Lochung Rg nach DIN 24041
 w = 2,5 mm, t = 5 mm, a₀ = 19,6 %
 in 12 Tafeln lose aufgelegt, stumpf gestoßen, Stoßfugen offen
- Hohlraum ohne Bedämpfung mit Unterkonstruktion
- Hallraumboden

Umfassungsrahmen aus 19 mm dicker beschichteter Spanplatte
Fugen zwischen Rahmen und Hallraumboden und Rahmen zu Platten abgeklebt

Akkreditiertes Prüflaboratorium
nach ISO/IEC 17025



- 50 mm Hohlraum
- △- -△ 200 mm Hohlraum
- -□ 400 mm Hohlraum

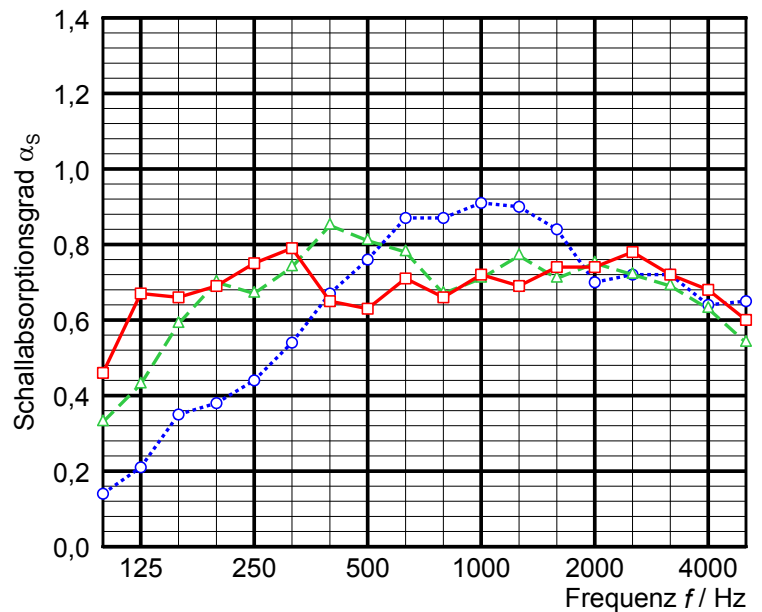

Bewertung nach ISO 11654			Oktavband-Mittenfrequenz f [Hz]					
			125	250	500	1000	2000	4000
	M-BBM Prüfbericht	Klasse / α_w	Praktischer Schallabsorptionsgrad α_p					
○····○	68137/10 12.12.2006	C / 0,75	0,25	0,45	0,75	0,90	0,75	0,65
△- -△	68137/10 12.12.2006	C / 0,75	0,45	0,70	0,80	0,70	0,75	0,60
□- -□	68137/10 12.12.2006	C / 0,70 (L)	0,60	0,75	0,65	0,70	0,75	0,65

α_s Schallabsorptionsgrad in Terzbändern nach ISO 354
 α_p Praktischer Schallabsorptionsgrad in Oktavbändern nach ISO 11654
 α_w Bewerteter Schallabsorptionsgrad (Einzahl-Angabe) nach ISO 11654

MÜLLER-BBM

Planegg, 12.12.2006
Prüfbericht Nr. M68 137/10

Anhang E
Seite